
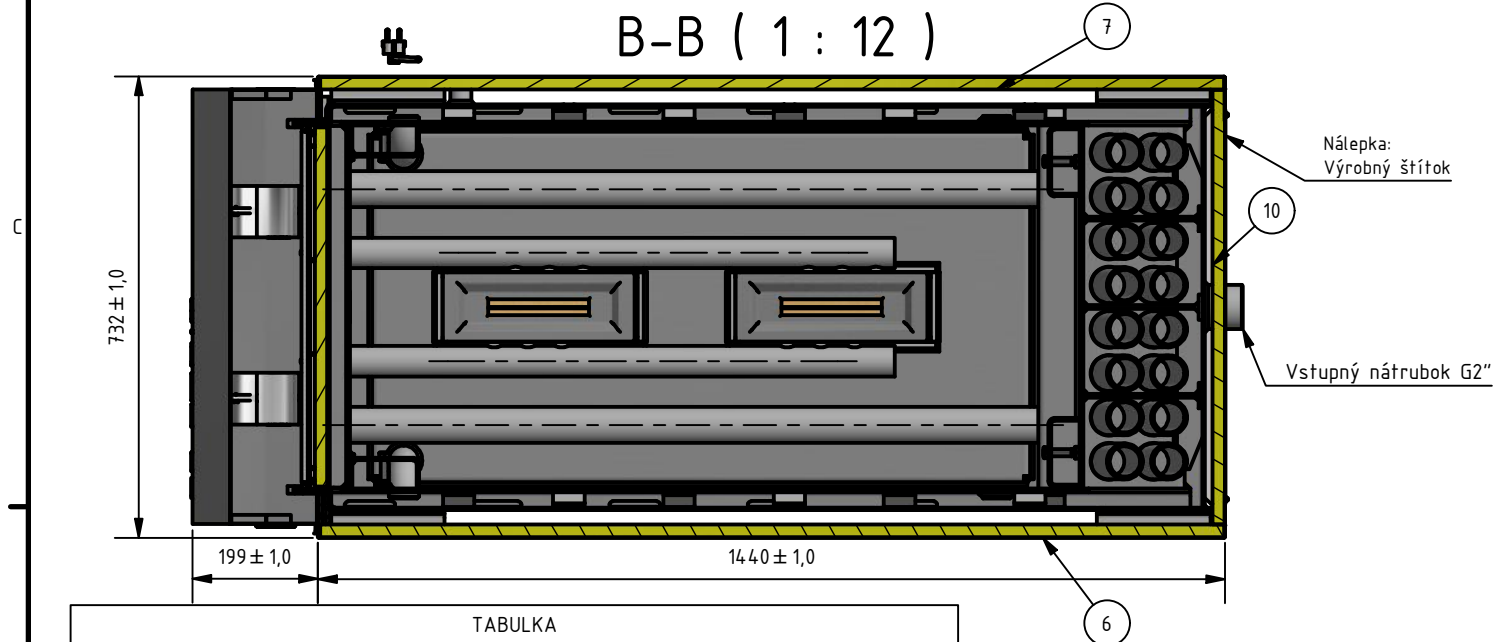


A - nátrubok G1/2" pre sondu odpúšťacieho ventilu (STW)
 B - nátrubok G3/4, pre odpúšťací ventil (STW)
 C - nátrubok G3/4, prepád do kanalizácie

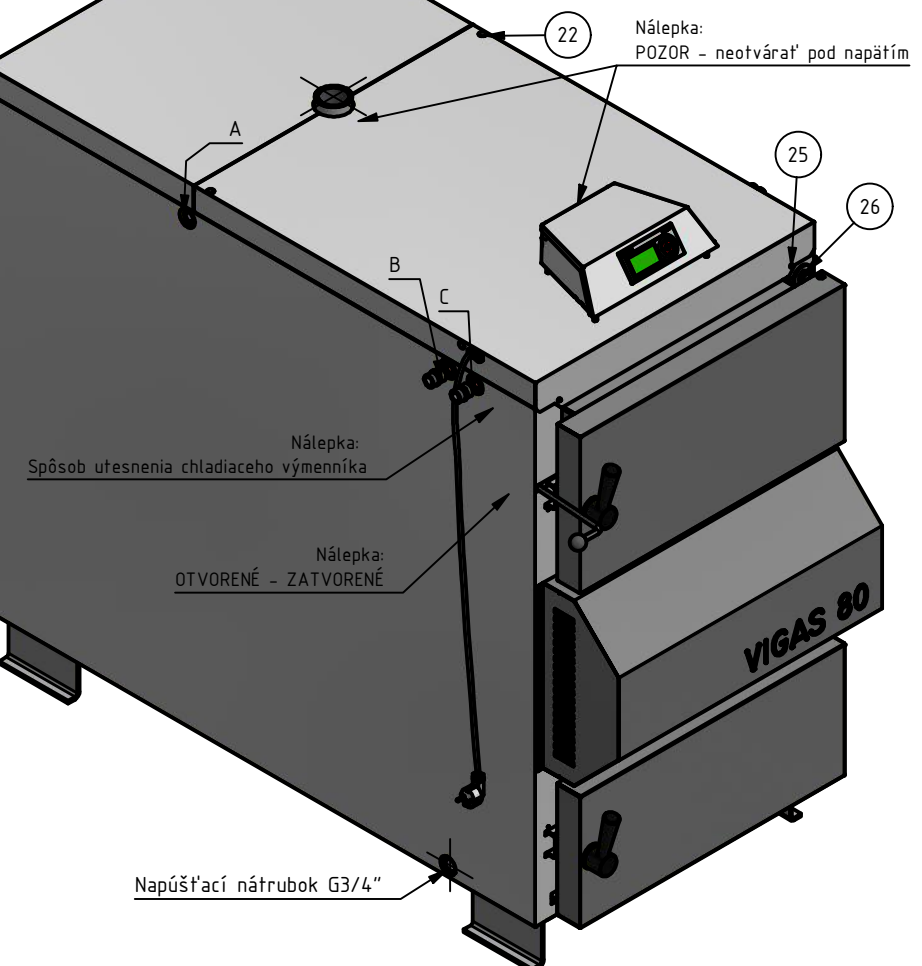

TABULKA

ČÍSLO	POZ	KÓD	NÁZOV
1		3011	Kábel ventilátora DLHÝ VIGAS 60-100 kW
2		3013/A	Kábel k servopohonu BELIMO
3		3035	Sada káblov k STB poisťke JUMBO
4		3018	Kostriaci vodič hlavný
5		3019	Kostriaci vodič krytu regulácie
6	18	3023/A	Modul pre pripojenie teplomerov DLHÝ VIGAS 60-100 kW
7		3026	Teplomer kotla UNI typ KTY
8	16	3027	Teplomer spaln typ PT 1000
9	12	4001	Displej AK4000
10	20	4002/A	Silová doska AK4005 S
11	24	3025	Prívodný sieťový kábel EU 230V

KUSOVNÍK

POZ	KS	NÁZOV	ČÍSLO VÝKRESU	HMOTNOSŤ
26	4	DIN 439 - M16		0,021 kg
25	32	ISO 7049 - ST 3,5 x 16 - C - Z		0,002 kg
24	1	Prívodný kábel EU 230V 2,5m		0,111 kg
23	4	PRECHODKA KABEL 230V	Káblová prechodka 15	0,003 kg
22	5	ZÁSLEPKA 12	Záslepka 12	0,001 kg
21	1	Dekel regulácie AK4000	12-002-03-06	0,481 kg
20	1	SILOVÁ DOSKA AK 4005 S BH CONTROL	AK 4005 S	0,057 kg
19	1	TESNENIE PPV 60-100	TESNENIE 8x2-1792	0,001 kg
18	1	Modul pripojenia teplomerov BH CONTROL	Modul pripojenia s káblom a koektorom	0,035 kg
16	1	TEPLOMER SPALÍN PT 1000		0,004 kg
15	1	STB POISŤKA JUMBO STB 1169	STB Poiska	0,045 kg
14	4	Podložka pántu 16	80-002-00-14	0,044 kg
13	1	80 Dvierka-Zostava DOLNÉ	80D-002-02-00	31,828 kg
12	1	Bakelitová gula 32	12-002-00-12	0,019 kg
11	1	Displej AK4000 BH CONTROL	12-002-00-11	0,183 kg
10	1	IZOLÁCIA ZADOK 80	80-002-00-10	0,490 kg
9	1	IZOLÁCIA VRCH ZADNÝ 80	80-002-00-09	0,489 kg
8	1	IZOLÁCIA VRCH PREDNÝ 80	80-002-00-08	0,964 kg
7	1	IZOLÁCIA BOK ZICHER 80	80-002-00-07	1,068 kg
6	1	IZOLÁCIA BOK 80	80-002-00-06	1,075 kg
5	1	PLECH POD VENTILATOR 60 - 80 ZOSTAVA	80-002-05-00	6,245 kg
4	1	KRYT VENTILÁTORA VIGAS 80- ZOSTAVA	80-002-04-00	4,417 kg
3	1	OBAL ZOSTAVA 80	80-002-03-00	39,427 kg
2	1	80 Dvierka-Zostava HORNÉ	80H-002-02-00	37,620 kg
1	1	ZVARENEC 80 kW PRAVÝ	80-001-00-00	754,847 kg

Mierka:	Vypracoval:	Ing. Vigaš Martin	10. 6. 2019	Číslo výkresu (súčiastky)	Hmotnosť: 879,729 kg
BEZ	Kontroloval:	Ing. VIGAŠ Martin	14. 6. 2023		
	Schválil:				
	Zmena:				
VIMAR		Názov súčiastky (súboru)		80-002-00-00	
Banská Bystrica		KOTOL 80 kW PRAVÝ			
				Formát: A3	List číslo: 1